

FILTERS

Фильтры сетчатые



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.efar.nt-rt.ru || eru@nt-rt.ru

Art. 140

FILTR

STRAINER



Charakterystyka / Characteristics

- Zastosowanie: w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania / Designed for residential and commercial use on water
- Zakres temperatury pracy / Temperature range $-20^{\circ}\text{C} \div +120^{\circ}\text{C}$
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure 1.6 MPa
- Wytwarzanie zgodnie ze standardem jakości / Manufacture according to quality standard ISO 9001:2015
- Przyłącze gwintowane / Thread standard ISO 228

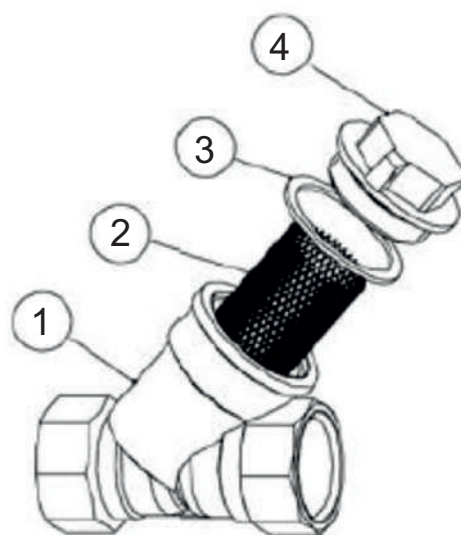
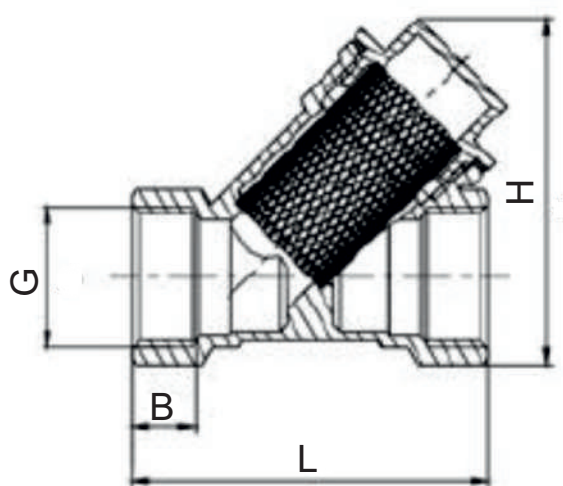


Tabela wymiarowa / Dimensions

G	H [mm]	L [mm]	B [mm]
½"	51.4	53	9.5
¾"	63.4	62	10
1"	67.8	75	13.5
1¼"	88.3	91.5	14.5
1½"	100.2	101	16
2"	120	125	21

Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	mosiądz / brass
2	Wkład filtrujący	Filter	stal nierdzewna / stainless steel
3	Uszczelka	Washer	fibra / vulcanized fiber
4	Nakrętka	Cap	mosiądz / brass

Art. 140G

FILTR

STRAINER



Charakterystyka / Characteristics

- Zastosowanie: instalacje gazowe / Designed for gas installations
- Zakres temperatury pracy / Temperature range T2 (-20°C ÷ +60°C)
- Maksymalne ciśnienie pracy / Maximum working pressure MOP 5 (0.5 MPa)
- Próba ciśnieniowa zgodnie z / Gas filter inspection and pressure test according to PN-EN 12266-1:2012
- Wytwarzanie zgodnie z / Manufacture according to standard PN-EN 331
- Średnica otworów wkładu filtracyjnego / The dimension of the filter element is $0,2 \pm 0,02$ mm

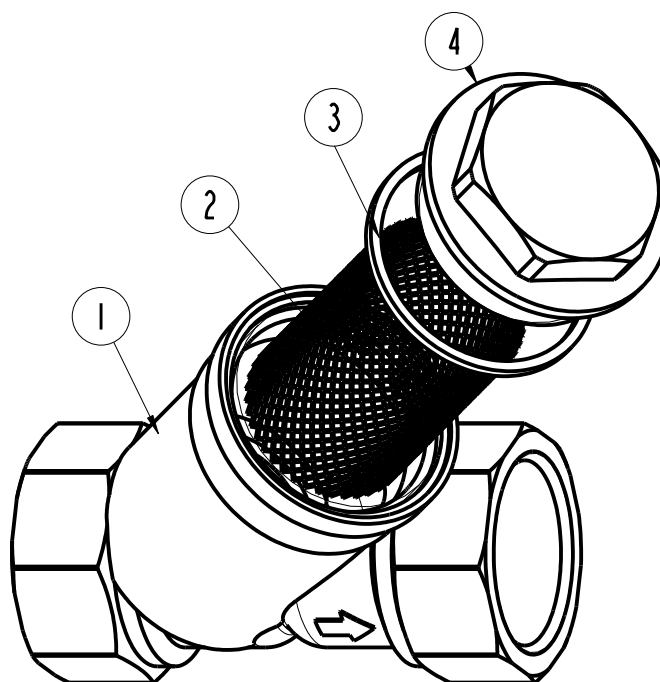
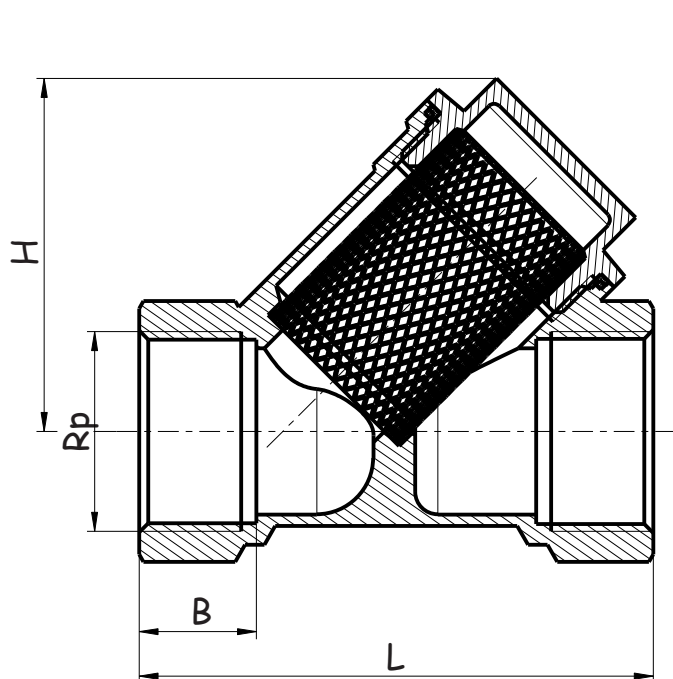


Tabela wymiarowa / Dimensions

Rp	DN	H [mm]	L [mm]	B [mm]	W [g]	Kvs [m ³ /h]
½"	15	39.7	56.5	13	152.5	3.19
¾"	20	47.1	68	15.5	224.5	6.5
1"	25	60	79	16.5	338	7.5

Specyfikacja materiałowa / Material specification

L.p.	Nazwa części	Part	Materiał / Material
1	Korpus	Body	mosiądz / brass - CW617N
2	Wkład filtrujący	Filter	stal nierdzewna / stainless steel - 1.4301
3	Uszczelka	O-ring	NBR (PN-EN 549)
4	Nakrętka	Cap	mosiądz / brass - CW617N

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калининград (4012)72-03-81	Нижегород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Киров (8332)68-02-04	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Краснодар (861)203-40-90	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Красноярск (391)204-63-61	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Курск (4712)77-13-04	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
	Липецк (4742)52-20-81			

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

www.efar.nt-rt.ru || eru@nt-rt.ru